

WNIOSEK o przyłączenie prądu do działki ogrodowej w ROD Namysłów

Namysłów dn.....

.....
imię i nazwisko użytkownika lub użytkowników działki
(wypełniają oboje małżonkowie jeżeli oboje są członkami PZD)

.....
adres zamieszkania

Nr działkisektor.....

Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD im „Przyszłość”
w Namysłowie

INFORMACJA

Uprzejmie informuję/informujemy*, iż w dniu/dniach* planuję/planujemy* wykonanie przyłączenia instalacji elektrycznej do użytkowanej działki nr w ROD im „Przyszłość” w Namysłowie .

W załączeniu przedstawiam*/przestawiamy* szczegółowy rysunek-szkic rozproszania instalacji elektrycznej na odcinku:(rozdzielnica ZPP) użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki – rozdzielnicy sieci elektrycznej ogólnooгородowej ROD* / do posiadającej przyłącze elektryczne sąsiedniej działki * W przypadku stwierdzenia kolidowania planowanej trasy ułożenia moich/naszych* przewodów elektrycznych z innymi instalacjami na terenie ogrodu, zobowiązuję/zobowiązujemy* się do poprowadzenia ich zgodnie z wytycznymi Zarządu ROD.

Zobowiązuję/zobowiązujemy* się także do wykonania instalacji elektrycznej zgodnie z zasadami umożliwiającymi jej bezpieczne użytkowanie, tj. użycie odpowiedniej jakości przewodu –kabla elektrycznego, umieszczenie w dostępnym miejscu na działce skrzynki - rozdzielnicy ZPP elektrycznej wyposażonej w aparaty elektryczne przystosowane do oplombowania tj jednofazowy licznik pomiaru energii elektrycznej, w wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu „S” oraz wyłącznik różnicowo-prądowy o parametrach określonych przez elektryka zajmującego się instalacją na terenie ogrodu.

....., dniar.
miejsowość


.....
czytelny Podpis lub podpisy

Uwaga

Informację należy złożyć do Zarządu ROD z odpowiednim(co najmniej miesięcznym) – wyprzedzeniem przed planowanym rozpoczęciem prac, celem sprawdzenia planowanej trasy ułożenia kabla elektrycznego i miejsca lokalizacji rozdzielnicy ZPP oraz uzyskania wymaganej pisemnej zgody Zarządu ROD

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik do informacji o przyłączeniu prądu do działki. Rysunek-szkic rozprowadzenia instalacji elektrycznej i Rozdzielniczy ZPP na odcinku: od użytkowanej działki do zbiorczej skrzynki licznikowej dotycz. działki nr

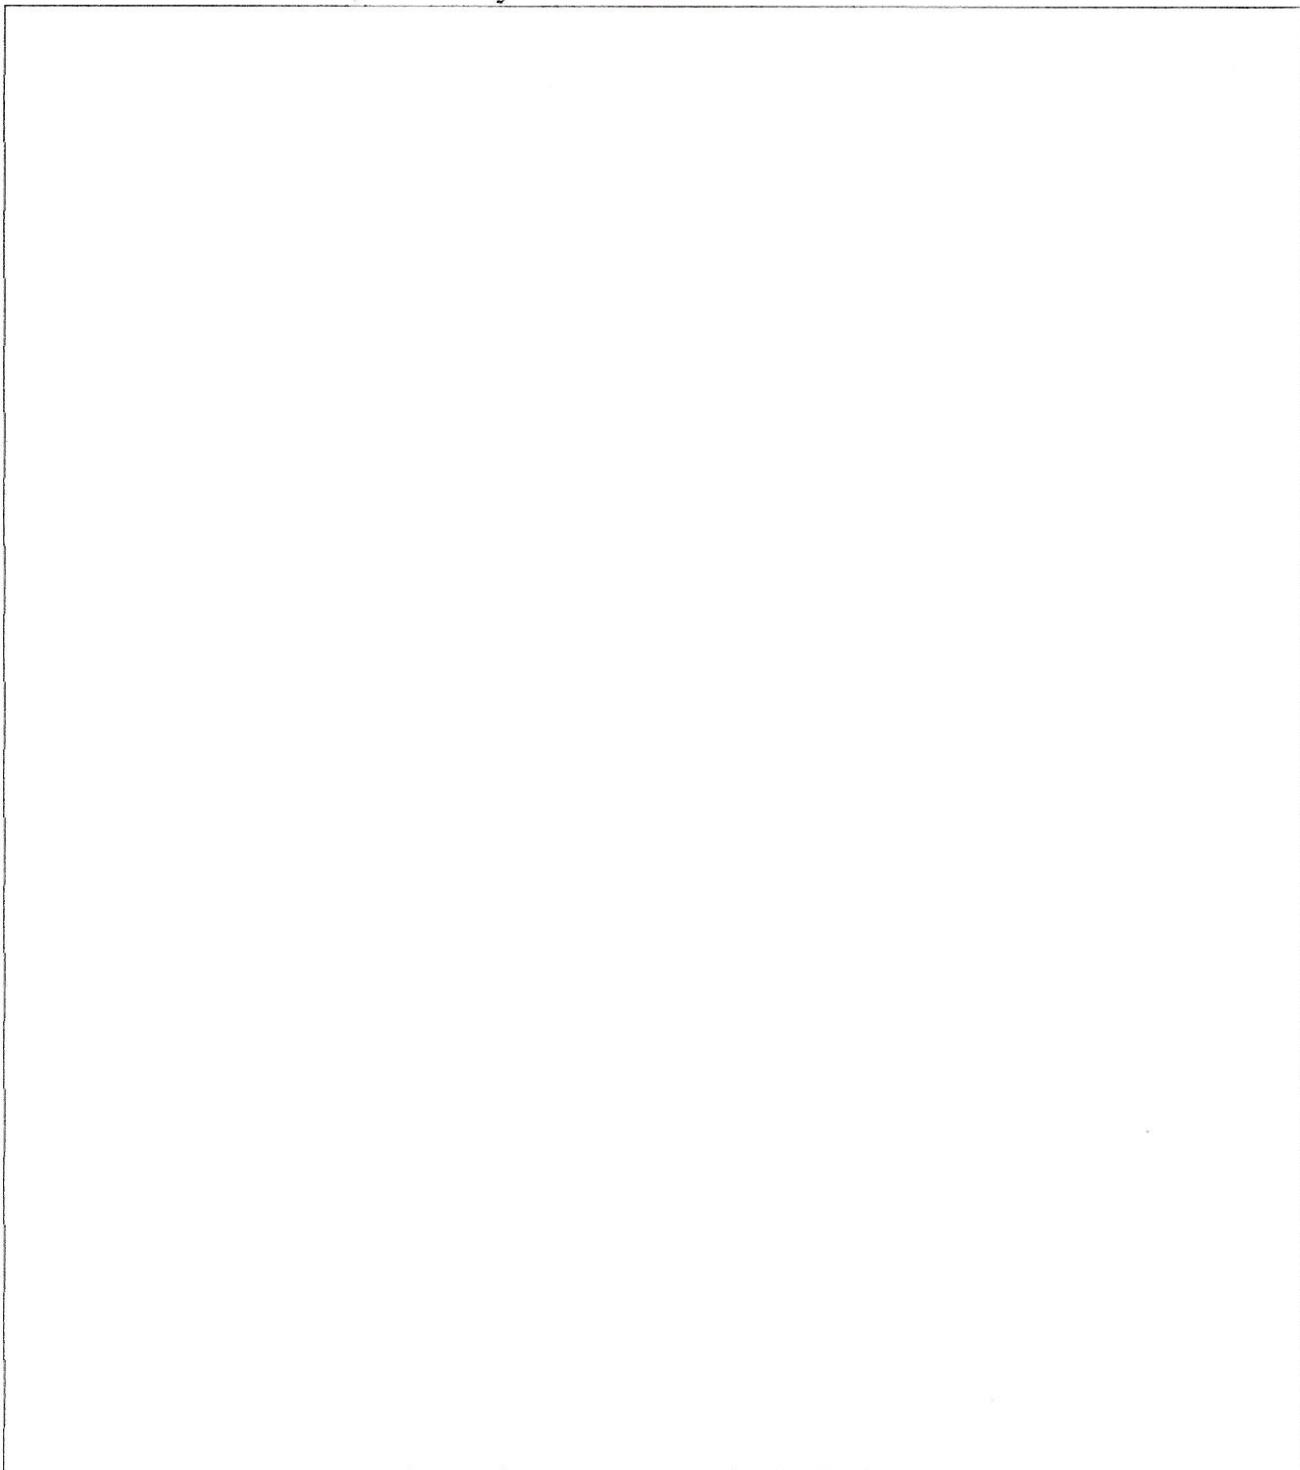

1. Rodzaj przewodu elektrycznego (*przekrój i typ*):
2. Głębokość umieszczenia kabla w ziemi: 60-70 cm , przekryty 10 cm warstwą piachu i na to koloru niebieskiego ułożona taśma z tworzywa sztucznego.

Uwaga

Na rysunku należy zaznaczyć granicę-obrys swojej działki, umiejscowienie planowanej rozdzielniczy ZPP miejsce wyprowadzenia przewodów – ziemnego kabla elektrycznego z działki na alejkę lub kolejną – sąsiednią działkę oraz planowaną trasę ułożenia przewodów-kabla elektrycznego w alejce lub na kolejnej działce aż do zbiorczej skrzynki licznikowej.

....., *dnia**r.*

.....
podpis lub podpis